CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO

NS: 1120298834
NÚMERO (TRANSFORMADOR/ALIMENTADOR) 171241-3-75 / AETD 15

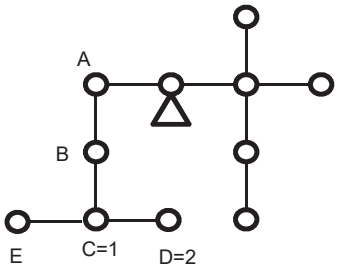

TRECHO			CARGA			CONDUTORES	QUEDA DE TENSÃO			CARGA NO PONTO
DESIGNAÇÃO		COMPRIMENTO	DISTRIBUÍDA NO TRECHO	ACUMULADA NO FIM DO TRECHO	TOTAL		UNITÁRIA	NO TRECHO	TOTAL	
A		B	CARGA	D	(C/2+D)B=E	F	G	ExG=H	I	
SECUNDÁRIA		100m	kVA	kVA	kVAx100m	Nº AWG	%	%	%	
T	A	0,38		2,00	0,760	3x1x70+70	0,1165	0,089	0,089	0
A	B	0,40		2,00	0,800	TRIF. CA 2	0,2210	0,177	0,265	0,6
B	C	0,45		1,40	0,630	3x1x35+70	0,2207	0,139	0,404	0,8
C	D	0,40		0,10	0,040	3x1x70+70	0,1165	0,005	0,409	0,1
C	E	0,45		0,50	0,225	3x1x70+70	0,1165	0,026	0,431	0,5

PREPARADO POR:
DATA: 06/09/2018