NS:1122204956

NÚMERO (TRANSFORMADOR/ALIMENTADOR) 31798-3-30 / AETD 14

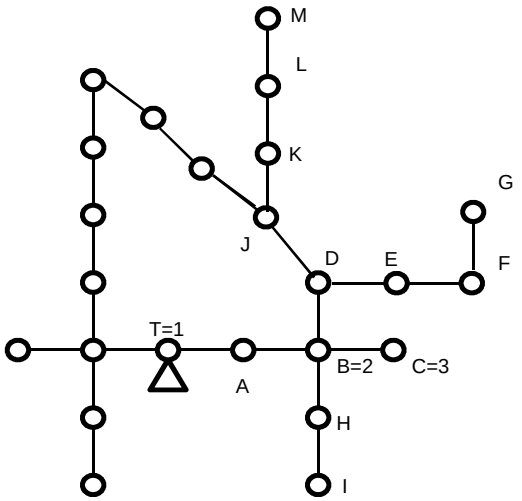

TRECHO			CARGA			CONDUTORES	QUEDA DE TENSÃO			CARGA NO PONTO
DESIGNAÇÃO		COMPRIMENTO	DISTRIBUÍDA NO TRECHO	ACUMULADA NO FIM DO TRECHO	TOTAL		UNITÁRIA	NO TRECHO	TOTAL	
A		B	CARGA	D	(C/2+D)B=E	F	G	ExG=H	I	
SECUNDÁRIA		100m	kVA	kVA	kVAx100m	Nº AWG	%	%	%	
T	A	0,35		21,80	7,630	TRIF. CA 1/0	0,1480	1,129	1,129	4
A	B	0,35		17,80	6,230	3x1x70+70	0,1165	0,726	1,855	0,9
B	C	0,36		0,10	0,036	3x1x70+70	0,1165	0,004	1,859	0,1
B	D	0,40		12,70	5,080	3x1x70+70	0,1165	0,592	2,447	0,6
D	E	0,29		2,60	0,754	TRIF. CA 2	0,2210	0,167	2,613	1,3
E	F	0,30		1,30	0,390	TRIF. CA 2	0,2210	0,086	2,700	0,1
F	G	0,46		1,20	0,552	3x1x35+70	0,2207	0,122	2,822	1,2
B	H	0,28		4,10	1,148	3x1x70+70	0,1165	0,134	1,989	2,3
H	I	0,27		1,80	0,486	3x1x70+70	0,1165	0,057	2,045	1,8
D	J	0,28		9,50	2,660	TRIF. CA 2	0,2210	0,588	3,035	3,5
J	K	0,24		6,00	1,440	TRIF. CA 2	0,2210	0,318	3,353	0,8
K	L	0,30		5,20	1,560	TRIF. CA 2	0,2210	0,345	3,698	1,1
L	M	0,41		4,10	1,681	3x1x35+70	0,2207	0,371	4,069	4,1

PREPARADO POR:

DATA: 07/12/2018