



MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA COM TUBOS E CONEXÕES DE PVC EM CAIXAS DE ÁGUA COMUNS

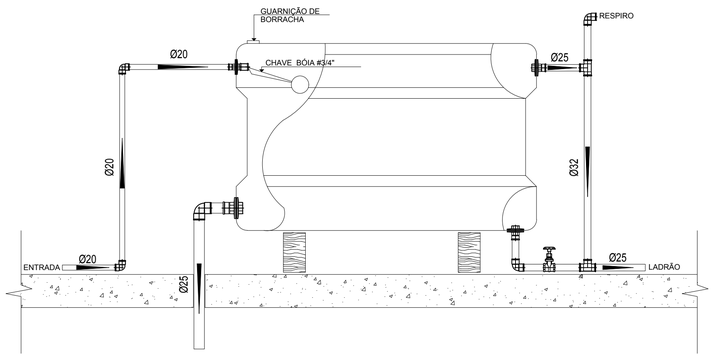

DETALHE - CAIXA D'ÁGUA

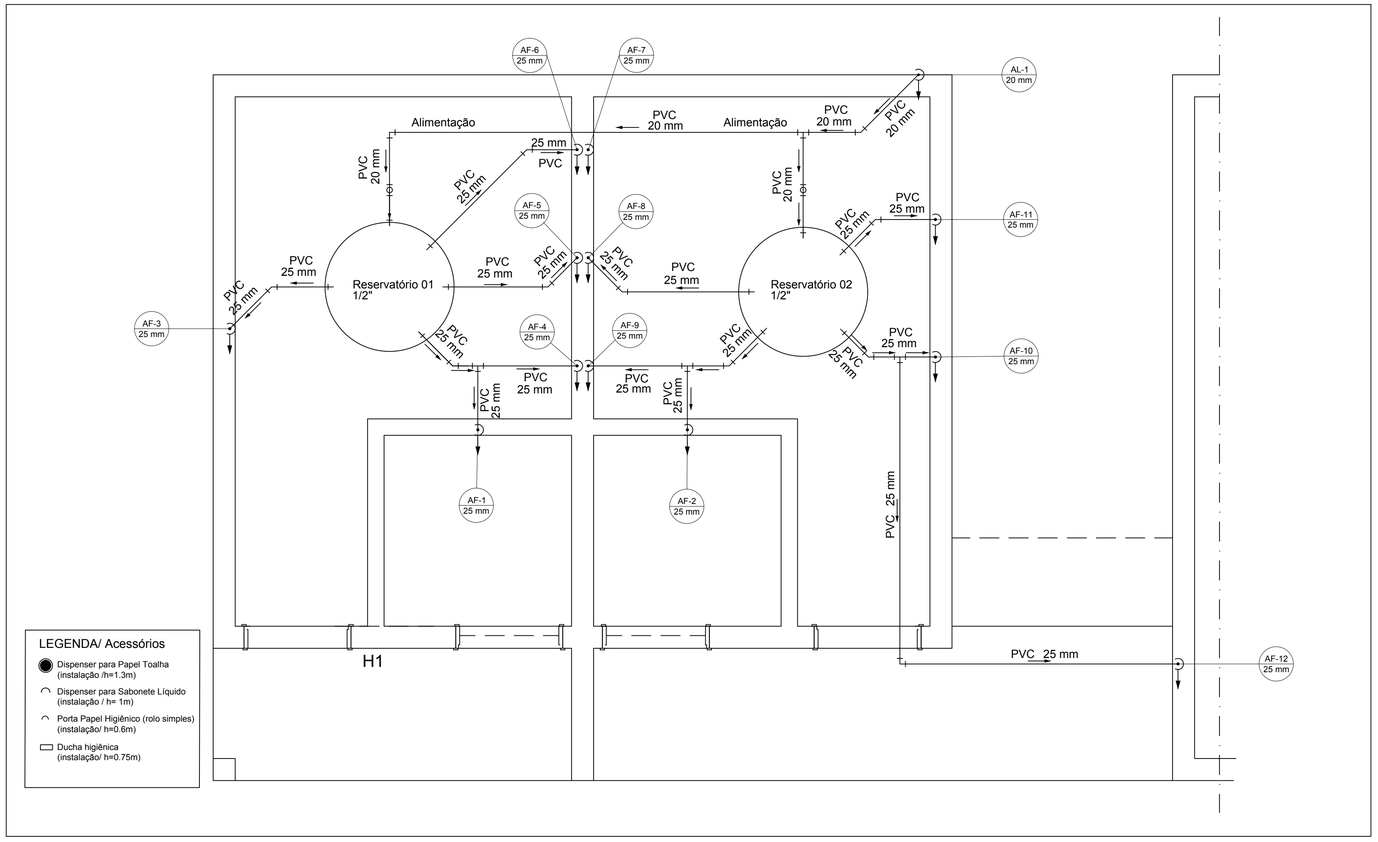

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA

Pavimento: Caixa D'água

Lista de Materiais	
PVC rígido soldável	
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água	
20 mm - 1/2"	2 pç
Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua	
20 mm - 1/2"	2 pç
Curva 45 soldável	
20 mm	1 pç
Curva 90 soldável	
25 mm	2 pç
Joelho 45 soldável	
25 mm	8 pç
Joelho 90° soldável	
20 mm	5 pç
25 mm	10 pç
Tubos	
20 mm	8.18 m
25 mm	20.12 m
Tê 90 soldável	
20 mm	1 pç
25 mm	3 pç
Reservatório cilíndrico	
Polietileno	
500 L	2 pç

Para uso do CREA:

Para uso da Prefeitura

PROJETO HIDROSSANITARIO

Obra: Rua Marechal Deodoro, nº 31, Centro

Cidade: Abaeté / MG

Proprietário: Prefeitura Municipal de Abaeté

CNPJ: 18.296.632/0001-00

Responsável Técnico: Clayton Jhones Ribeiro da Silva - Eng. Civil

CREA: 249.999/D

Conteúdo: Projeto Hidrossanitário Completo da área de ampliação

Área Total a Edificar: 204,40 m²

Data: Agosto / 2021

Escalas: Indicadas

Folha: 02/04

FORMATO A1.