


Armação negativa das lajes do pavimento NV Cx Dágua (Eixo Y)

Escala 1:50

Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N7	11 N1 ø5.0 c/19 C=306

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

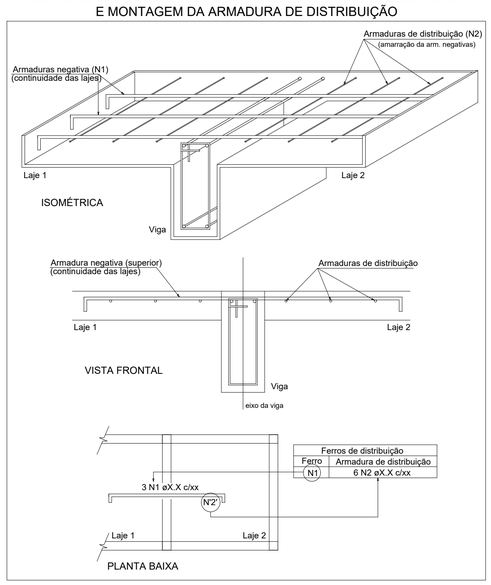

Ferros de distribuição	
Ferro	Armadura de distribuição
N1	6 N2 aX.X c/xx

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Y Positivos X Positivos Y


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	33	306	10098
	2	5.0	38	304	11552
	3	5.0	18	180	3240
	4	5.0	18	185	3330
	5	5.0	18	185	3330
	6	5.0	18	183	3294
CA50	7	6.3	18	205	3690

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	36.9	9.9
CA60	5.0	287.1	47.7


PESO TOTAL (kg)	
CA50	9.9
CA60	47.7

Volume de concreto (C-25) = 2.03 m³
Área de forma = 16.94 m²

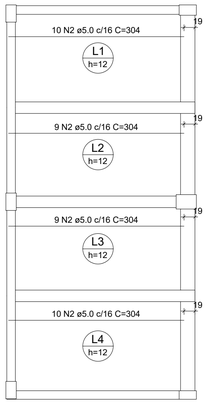

Armação positiva das lajes do pavimento NV Cx Dágua (Eixo X)

Escala 1:50

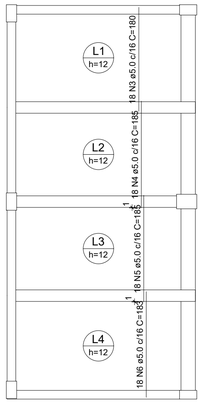

Armação positiva das lajes do pavimento NV Cx Dágua (Eixo Y)

Escala 1:50

c		–	–		G.C
b					
a					
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.	
CLASSIFICAÇÃO	ALTERAÇÕES				

PREF. MUNICIPAL:

DATA APROVAÇÃO:

PROPIETÁRIO DA EDIFICAÇÃO:
Prefeitura Municipal de Abaeté–MG
CPF: 18.296.632/0001-00
R. Dr. Antônio Amador – CENTRO, Abaeté – MG, 35620–000

RESPONSÁVEL PELO PROJETO	CREA
Engº. Ricardo F. Poltronieri	78.407/D/MG
EMPRESA	CNPJ
OTIMIZA AUDITORIA E GESTÃO EM ENERGIA	28.776.579/0001-06
ENDEREÇO/CONTATO	
DIVINÓPOLIS / WWW.OTIMIZAENERGIA.COM.BR	

VISTO
ASSIN. MATRIC.
APROV.
ASSIN. MATRIC.
DATA 05/04/2022

PROJETO ESTRUTURAL PRAÇA DE ESPORTES – SALÃO VSTIÁRIOS
ABAETÉ–MG

OTIMIZA AUDITORIA E GESTÃO EM ENERGIA

ESCALA 1: INDICADA

Nº

FOLHA 12/12

ARQ